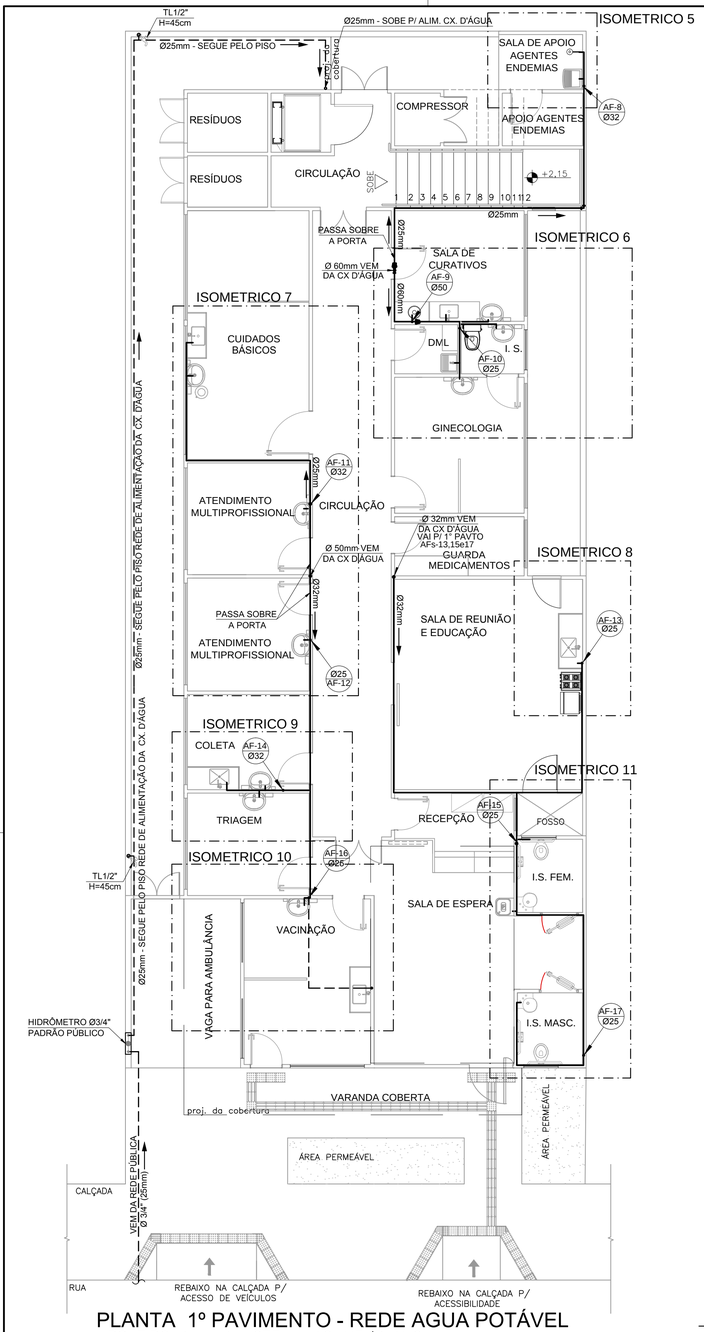

PLANTA 1º PAVIMENTO - REDE AGUA POTÁVEL

UBS TIPO 1 – 1 LOTE – ACLIVE/PLANO

ESCALA 1/75

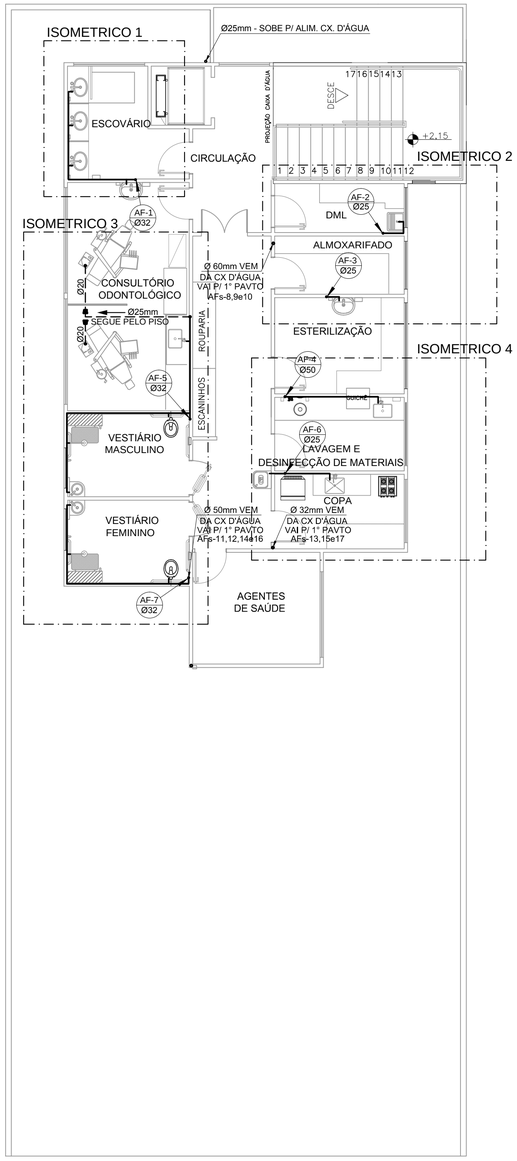

PLANTA 2º PAVIMENTO-REDE AGUA POTÁVEL

UBS TIPO 1 – 1 LOTE – ACLIVE/PLANO

ESCALA 1/75

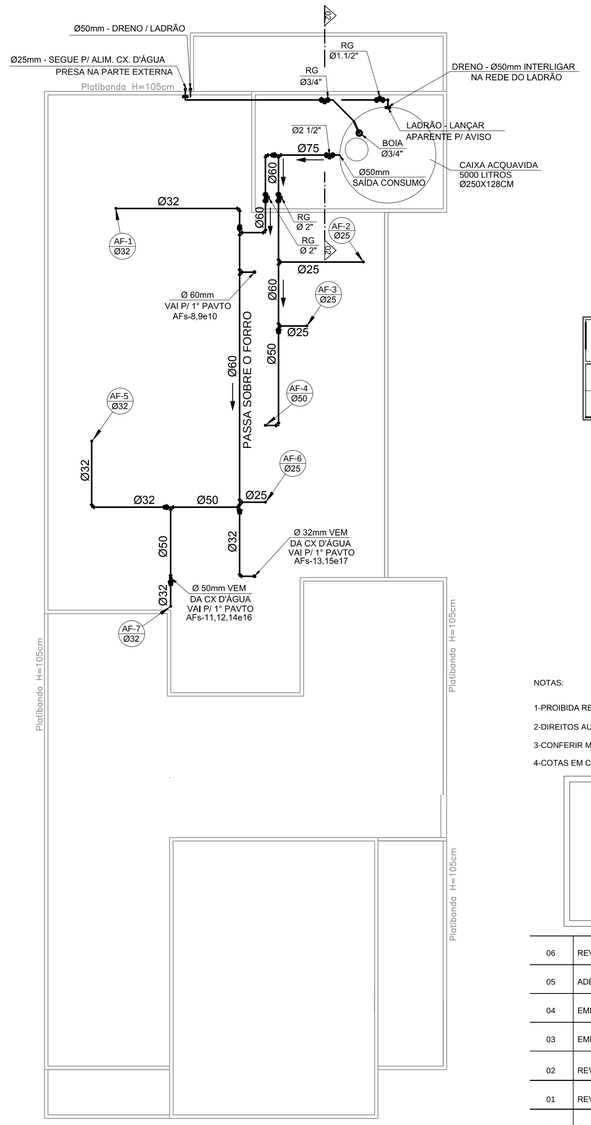

PLANTA COBERTURA E CX AGUA POTÁVEL

UBS TIPO 1 – ACLIVE/PLANO

ESC 1/75



PLANTA CX. D'ÁGUA

ESC 1/75

SEÇÃO 01 CX DAGUA

ESC 1/50

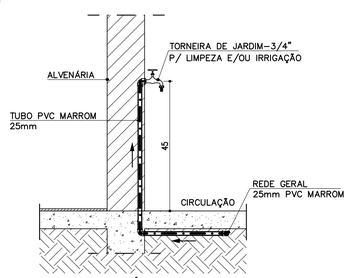

DETALHE TÍPICO

TORNEIRA P/ LIMPEZA E / OU IRRIGAÇÃO

ESC 1/20

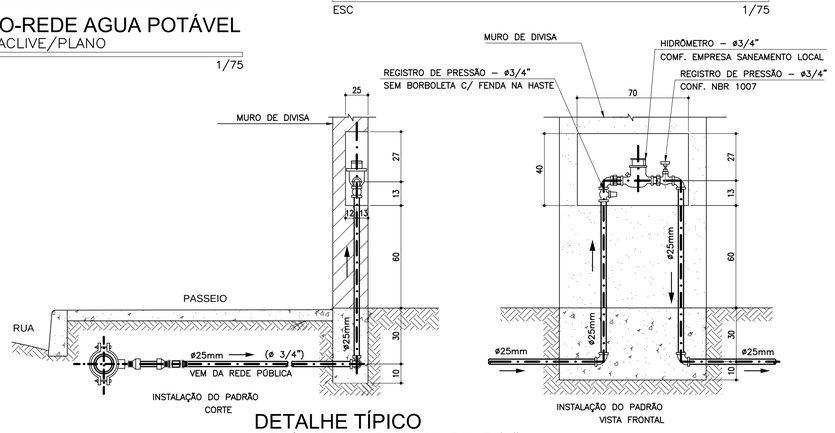

DETALHE TÍPICO

HIDRÔMETRO INDIVIDUAL DN 3/4"

SEM ESCALA

NOTAS:

ÁGUA FRIA:

1 – AS TUBULAÇÕES PARA ÁGUA FRIA SERÃO EM TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ATENDENDO A NBR 5648 DA ABNT.

2 – AS CANALIZAÇÕES NUNCA SERÃO INTEIRAMENTE HORIZONTAIS, DEVENDO APRESENTAR DECLIVIDADE MÍNIMA DE 0,1% NO SENTIDO DO ESCOAMENTO.

3 – DURANTE A CONSTRUÇÃO E ATÉ A MONTAGEM DOS APARELHOS, AS EXTREMIDADES LIVRES DAS CANALIZAÇÕES SERÃO VEDADAS COM BUJÕES ROSQUEADOS, NÃO SENDO PERMITIDO O USO DE BUCHAS DE MADEIRA OU PAPEL.

4 – PARA FACILIDADE DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CANALIZAÇÕES E/OU REGISTROS DEVERÃO SER COLOCADAS ADAPTADORES JUNTO AOS MESMOS.

5 – DIÂMETROS DAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM MILÍMETRO.

GERAL:

1 – COTAS EM CENTÍMETRO NIVEIS EM METROS.

2 – TODAS AS INSTALAÇÕES DEVERÃO, ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO, SER INSPECIONADAS E ENSAIADAS COM OS TESTES PREVISTOS PELA ABNT.

3 – TODOS OS MATERIAIS COMPONENTES DAS INSTALAÇÕES DEVERÃO ATENDER AOS PADRÕES DE FABRICAÇÃO E AOS MÉTODOS DE ENSAIO EXIGIDOS PELA ABNT.

4 – TODA TUBULAÇÃO APARENTE DEVERÁ SER CONVENIENTEMENTE FIXADA A ESTRUTURA DE SUPORTE, ATRAVES DE BRAÇADEIRAS TIPO"D", ESPAÇADAS DE NO MÁXIMO 1,50m.

RELAÇÃO MILÍMETROS POLEGADAS P/ TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA PVC – (NBR 5648)

Diam.Nominal Milímetros	20	25	32	40	50	60	75	85	110
Polegadas	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"

SIMBOLOGIA

- AF / Ø — ÁGUA FRIA ø INDICADO
- HIDRÔMETRO – PADRÃO PÚBLICO
- TL — TORNEIRA DE JARDIM ø3/4" PARA LIMPEZA E/OU IRRIGAÇÃO.
- TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA PVC MARROM
- TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA PVC MARROM PASSANDO PELO PISO
- SENTIDO DO ESCOAMENTO DAS TUBULAÇÕES

NOTAS:

1-PROIBIDA REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO DO CONTEÚDO SEM AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DO PROJETO.

2-DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS - LEI FEDERAL 9.610 DE 19/02/1996.

3-CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

4-COTAS EM CENTÍMETROS.

SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO Á SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA

PROJETO MODELO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
PROJETO DE ACORDO COM RDC-50/2002 E RESOLUÇÃO 1797/09 DA SES-MG

É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO APROVAÇÃO COM A IMPLANTAÇÃO NO TERRENO ESCOLHIDO.

REVISÃO	OBJETO	DATA	VERIFICAÇÃO
06	REVISÃO CONFORME ALTERAÇÃO DA ARQUITETURA EM JULHO/2013	11/09/2013	VIABILE
05	ADEQUAÇÃO DA ARQUITETURA CONFORME VISA	01/02/2013	VIABILE
04	EMISSÃO FINAL	20/11/2012	VIABILE
03	EMISSÃO PARA APROVAÇÃO	19/11/2012	VIABILE
02	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	25/10/2012	VIABILE
01	REVISÃO CONFORME COMENTÁRIOS	22/10/2012	VIABILE
00	EMISSÃO INICIAL	15/10/2012	VIABILE

GERENCIAMENTO E PROJETO:
Viabile solução em projetos
Av. Augusto de Lima, nº655
conj. 418 - Centro - BH
Telefax: (31) 3324-2702
http://www.viabile.com.br
viabile@viabile.com.br

DESENVOLVIMENTO: EDUARDO DIAS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: MARCELO OTONI DE OLIVEIRA — CREA-MG: 70.291/D

DATA: OUTUBRO/2012

NOME DO ARQUIVO CAD: 460-UBSSS-R06-HID-03-AP-T1A_REDE AGUA POTAVEL.DWG

ESCALA: INDICADA — UNIDADE: CENTÍMETROS

PROPRIETÁRIO: SECRETARIA DO ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
Rodovia Pref. Américo Gianetti s/nº - Bairro: Serra Verde - B. Hte - Minas Gerais - CEP: 31630-900 SES-MG Predio Minas - 12º e 13º andar

SUBSECRETARIA DE INOVAÇÃO E LOGISTICA
SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO
DIRETORIA DE GESTÃO DA REDE FÍSICA

DISCIPLINA: HIDROSANITÁRIO

PROJETO: UBS MINAS - PROJETO MODELO TIPO T1A - ACLIVE

ENDEREÇO: VÁRIAS UNIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONTEÚDO: PLANTA E DETALHES REDE DE ÁGUA POTÁVEL

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO

FOLHA: 03 / 06

EMPRESA ASSOCIADA abrasip-mg ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS PREDIAIS-MG

FORMATO INTERNACIONAL A1 (841 x 594mm)